


Fundamentplan (Version ohne Traverse und Steigrohr)  
 Foundation plan (Version without traverse and ascending pipe)


	X	Y	A	B	E
HL 2.30 NT	1600	3000*-3200	200	100	200 #
HL 2.30 NT DT	1600	3100*-3300	200	100	200 #
HL 2.30 NT M.M.	1600	3300	200	100	200 #
HL 2.40 NT M.M.	1600	3350	200	120	200
HL 2.40 NT	1600	3350	200	120	200

(M.M. = Mini-Max)


\* empfohlene Aufstellbreite  
 recommended distance between base plates

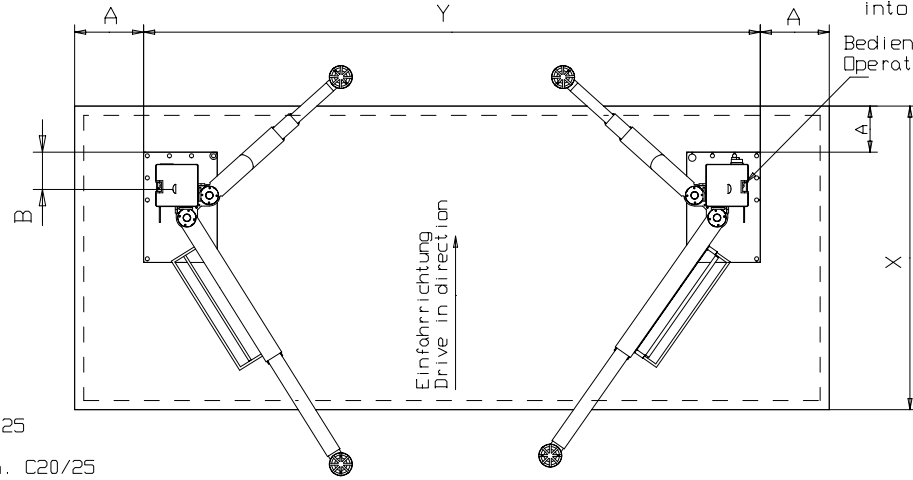

Das Netzkabel wird von oben in die Bediensäule eingeführt.  
 The power supply cable inserted from the above into the operating column

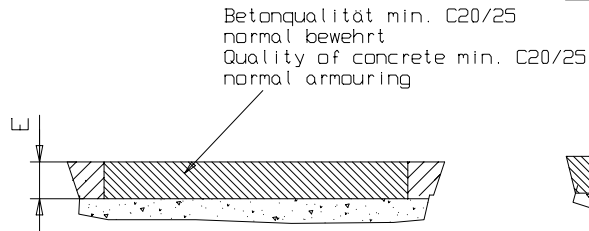

# min.150mm bei Verwendung mit Grundrahmenbügel  
 # at least 150mm for version with base frame bow

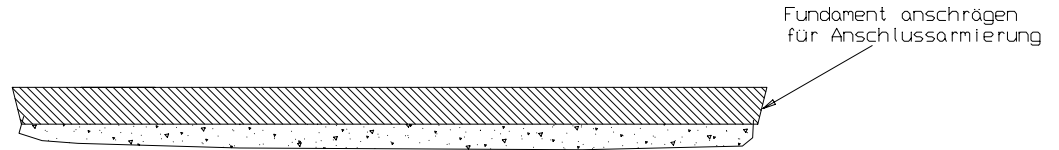

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. The execution of the installation situation must be individually specific by the planning architect or by the engineer engaged in statical calculations in the special case.

Betonqualität min. C20/25

Die Gruendung des Fundaments hat auf frostfreiem Boden zu erfolgen

concrete quality min.C20/25

foundation base: frost-protected floor!

				Masse ohne Toleranzangaben		Massestab:		Gewicht: kg	
						Werkstoff / Halbzeug		-	
				Datum		Name		B e n e n n u n g	
				24.09.12		M.G.		Fundamentplan	
				Gepr.				HL 2.xx NT-Baureihe	
				Norm				Zeichnungsnummer	
								7353_NB	
								Blatt	
								von	
				2.28 SL kommt hinzu		10.11.09		mg	
				Nussbaum					
				Nr		Aenderung		Datum	
				Name		Urspr.		Ersatz fuer:	
								Ersatz durch:	